pente 0%

pente inférieure à 4%

CHEMINEMENT PIETONNIER
BETON BALAYE ou ENROBE

102,72 m²

pente 0%

pente inférieure à 4%

LIMITE J10
CF1/2h

menuiseries anciennes à remplacer

menuiseries à remplacer

3UP

menuiseries anciennes à remplacer

fenêtre à boucher

fixe à remplacer par O.B.

Groupe extérieur de clim.
Type : PUHY-P250YNW-A2
Pf : 25 kW / Pc : 22kW
sur plot antivibratile sur dalle

clôture de protection

Dalle d'ouverture clim.

VB existante

Veilleur de nuit
12,94 m²
Hsp:2,80 m

sanitaire
4,59 m²
Hsp:2,50 m

tablette

Salle à manger A
35,32 m²
Hsp:2,80 m

Cassette 4 voies
Type : PLFY P25 VFM-E1
3/4" - 1/2"

Commande Centralisée Clim.

sas commun
5,87 m²
Hsp:2,45 m

sas commun
7,86 m²

ACCES UNITE A

Liaison frigo 3/8" - 7/8"
En Faux-Plafond

Entrée
4,06 m²
Hsp:2,45 m

Liaison frigo 3/8" - 5/8"

Cde filaire Clim.
sous protection

Condensats Ø32
En Faux-Plafond

Liaison frigo 3/8" - 5/8"
En Faux-Plafond

Liaison frigo 1/2" - 5/8"
En Faux-Plafond

Espace vestiaire
6,27 m²

Liaison frigo 3/8" - 3/4"
En Faux-Plafond

Chaudière chaud

BANC + patère

Trappe d'accès existante vers VS

Chambre A10
12,21 m²
Hsp:2,80 m

soffite 2,60m

BAIN A10 existant
7,29 m²

Salon A
21,14 m²
Hsp:2,80 m

Cassette 4 voies
Type : PLFY P32 VFM-E1
1" - 1/2"

passage à élargir

local buanderie
5,00 m²

Dégagement
24,81 m²
Hsp:2,45 m

Dégagement
6,29 m²

BAIN A1
4,08 m²
Hsp:2,50 m

douche sans ressaut 90/120

Chambre A1
14,48 m²
Hsp:2,80 m

Chambre A2
16,16 m²
Hsp:2,80 m

BAIN A2-3
4,31 m²
Hsp:2,50 m

Chambre A3
16,09 m²
Hsp:2,80 m

Chambre A4
14,30 m²
Hsp:2,80 m

BAIN A4
4,25 m²
Hsp:2,50

Chambre A9
12,90 m²
Hsp:2,80 m

BAIN A8-9
4,07 m²
Hsp:2,50 m

Chambre A8
12,47 m²
Hsp:2,80 m

Chambre x2 A7
15,75 m²
Hsp:2,80 m

BAIN A7
4,32 m²
Hsp:2,50 m

Chambre A6
13,65 m²
Hsp:2,80 m

BAIN A5-6
4,32 m²
Hsp:2,50 m

Chambre A5
12,76 m²
Hsp:2,80 m

PLAN VERTICAL 21PV
21PV210 0600
Débit : 54.6 kg/h
80 - 60 °C : 1500 W

PLAN VERTICAL 21PV
21PV210 0600
Débit : 81.8 kg/h
80 - 60 °C : 1900 W

PLAN VERTICAL 21PV
21PV210 0450
Débit : 60.3 kg/h
80 - 60 °C : 1400 W

PLAN VERTICAL 21PV
21PV210 0600
Débit : 77.5 kg/h
80 - 60 °C : 1800 W

PLAN VERTICAL 21PV
21PV210 0600
Débit : 75.4 kg/h
80 - 60 °C : 1750 W

PLAN VERTICAL 21PV
21PV210 0300
Débit : 30.1 kg/h
80 - 60 °C : 700 W

PLAN VERTICAL 21PV
21PV210 0450
Débit : 51.7 kg/h
80 - 60 °C : 1200 W

PLAN VERTICAL 21PV
21PV210 0600
Débit : 68.9 kg/h
80 - 60 °C : 1600 W

PLAN VERTICAL 21PV
21PV210 0600
Débit : 66.7 kg/h
80 - 60 °C : 1550 W

PLAN VERTICAL 21PV
21PV210 0600
Débit : 75.4 kg/h
80 - 60 °C : 1750 W

PLAN VERTICAL 21PV
21PV210 0600
Débit : 64.6 kg/h
80 - 60 °C : 1500 W

PLAN VERTICAL 21PV
21PV210 0600
Débit : 73.2 kg/h
80 - 60 °C : 1700 W

PLAN VERTICAL 21PV
21PV210 0450
Débit : 61.6 kg/h
80 - 60 °C : 1430 W

PLAN VERTICAL 21PV
21PV210 0450
Débit : 58.6 kg/h
80 - 60 °C : 1360 W

2 Ø cuivre 16 x 1
En Faux-Plafond

2 Ø cuivre 22 x 1
En Faux-Plafond

2 Ø cuivre 52 x 1
En Faux-Plafond

2 Ø cuivre 42 x 1
En Faux-Plafond

2 Ø cuivre 14 x 1
En Faux-Plafond

2 Ø cuivre 18 x 1
En Faux-Plafond

2 Ø cuivre 32 x 1
En Faux-Plafond

2 Ø cuivre 28 x 1
En Faux-Plafond

1UP existante

2UP existante

vérifier si on peut conserver la baie

arbustes à déplanter si réfection de la façade retenue

terrasse existante

pente inférieure à 4%

ouest

97,82 m²

EST

ESPACE JARDINAGE
S : 21 m²

San.
S : 3 m²

BUREAU JARDINAGE
S : 12 m²

Synoptique climatisation

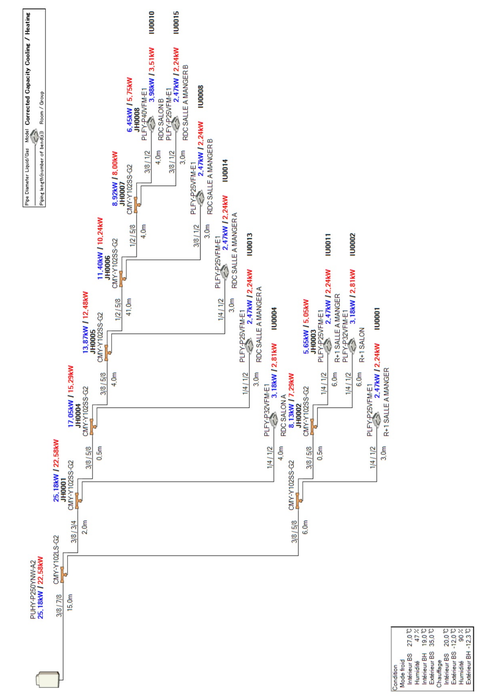

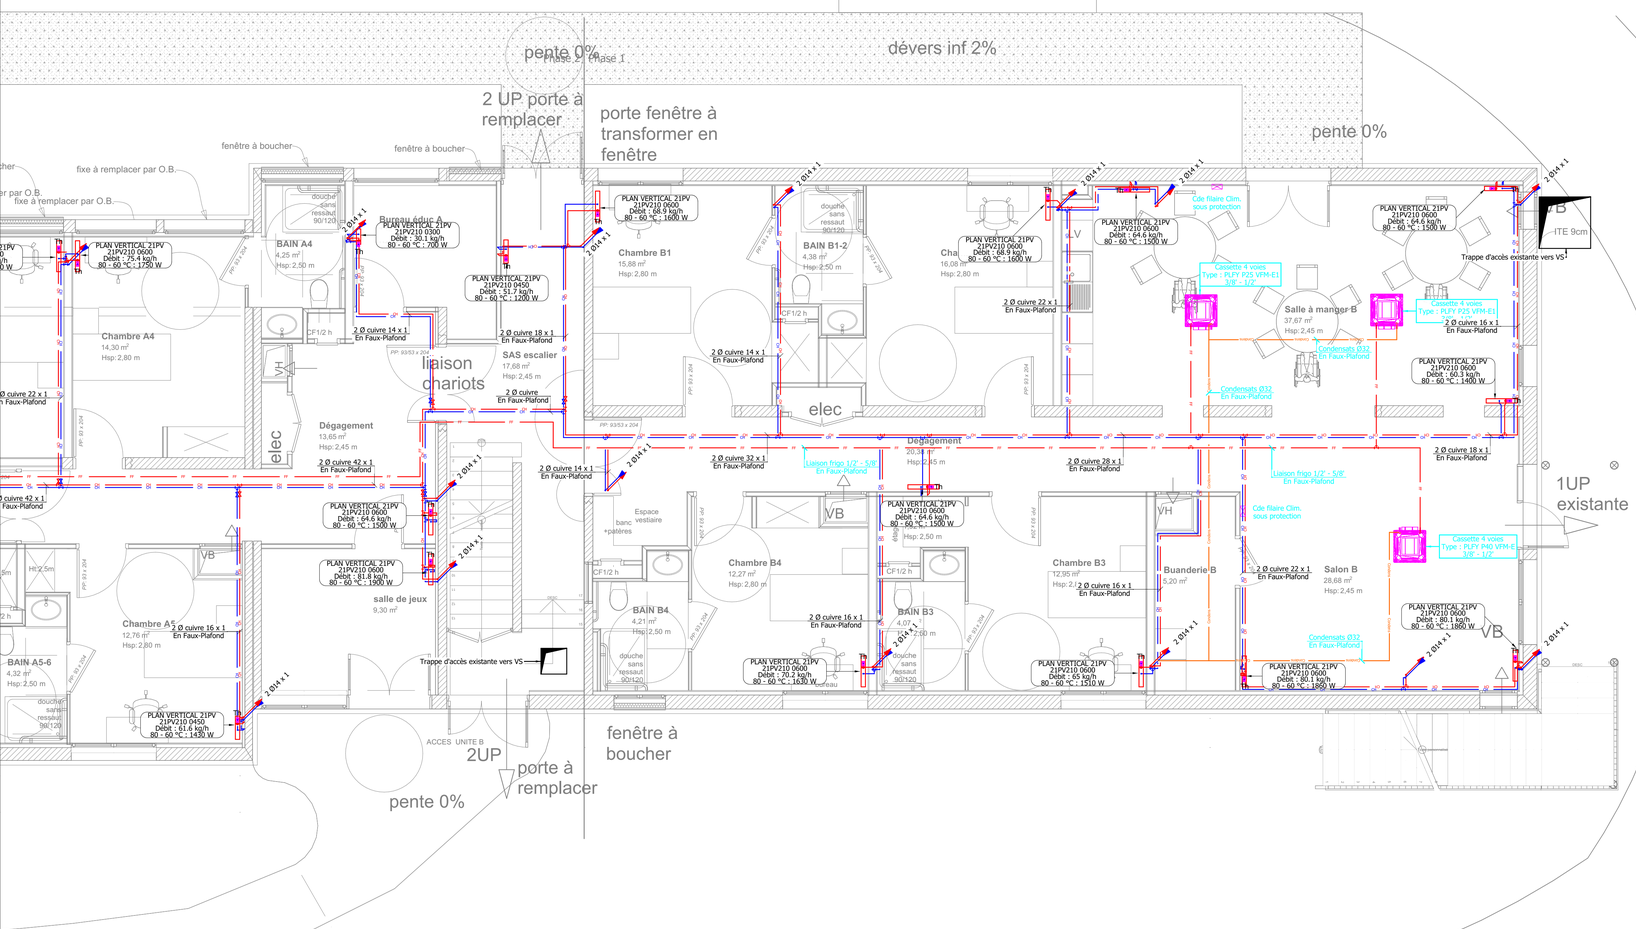

MAITRE D'OUVRAGE
ADSEA DU CANTAL
2, Rue de la Fromental
15000 AURILLAC

OPERATION

RESTRUCTURATION DE L'HEBERGEMENT DE L'IME DE MAURIAC
IME Les Escloses - SESSAD Pays de Mauriac
Crouzit Haut - 15200 MAURIAC

ARCHITECTE

métafore
METAFORE - 24, Rue Paul Doumer - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.64.12.24 - Email : metafore@orange.fr

BUREAU D'ETUDES TCE

IGETEC
IGETEC - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetec.fr

VUE EN PLAN
CLIMATISATION - CHAUFFAGE
Niveau RDC

Echelle : 1:50ème

CL-CH 1-2

APS	APD	PRO	ACT	EXE	DET	AOR

G221	INTERVENANTS	R.B./A.D.	SEPTEMBRE 2024

MODIFICATIONS