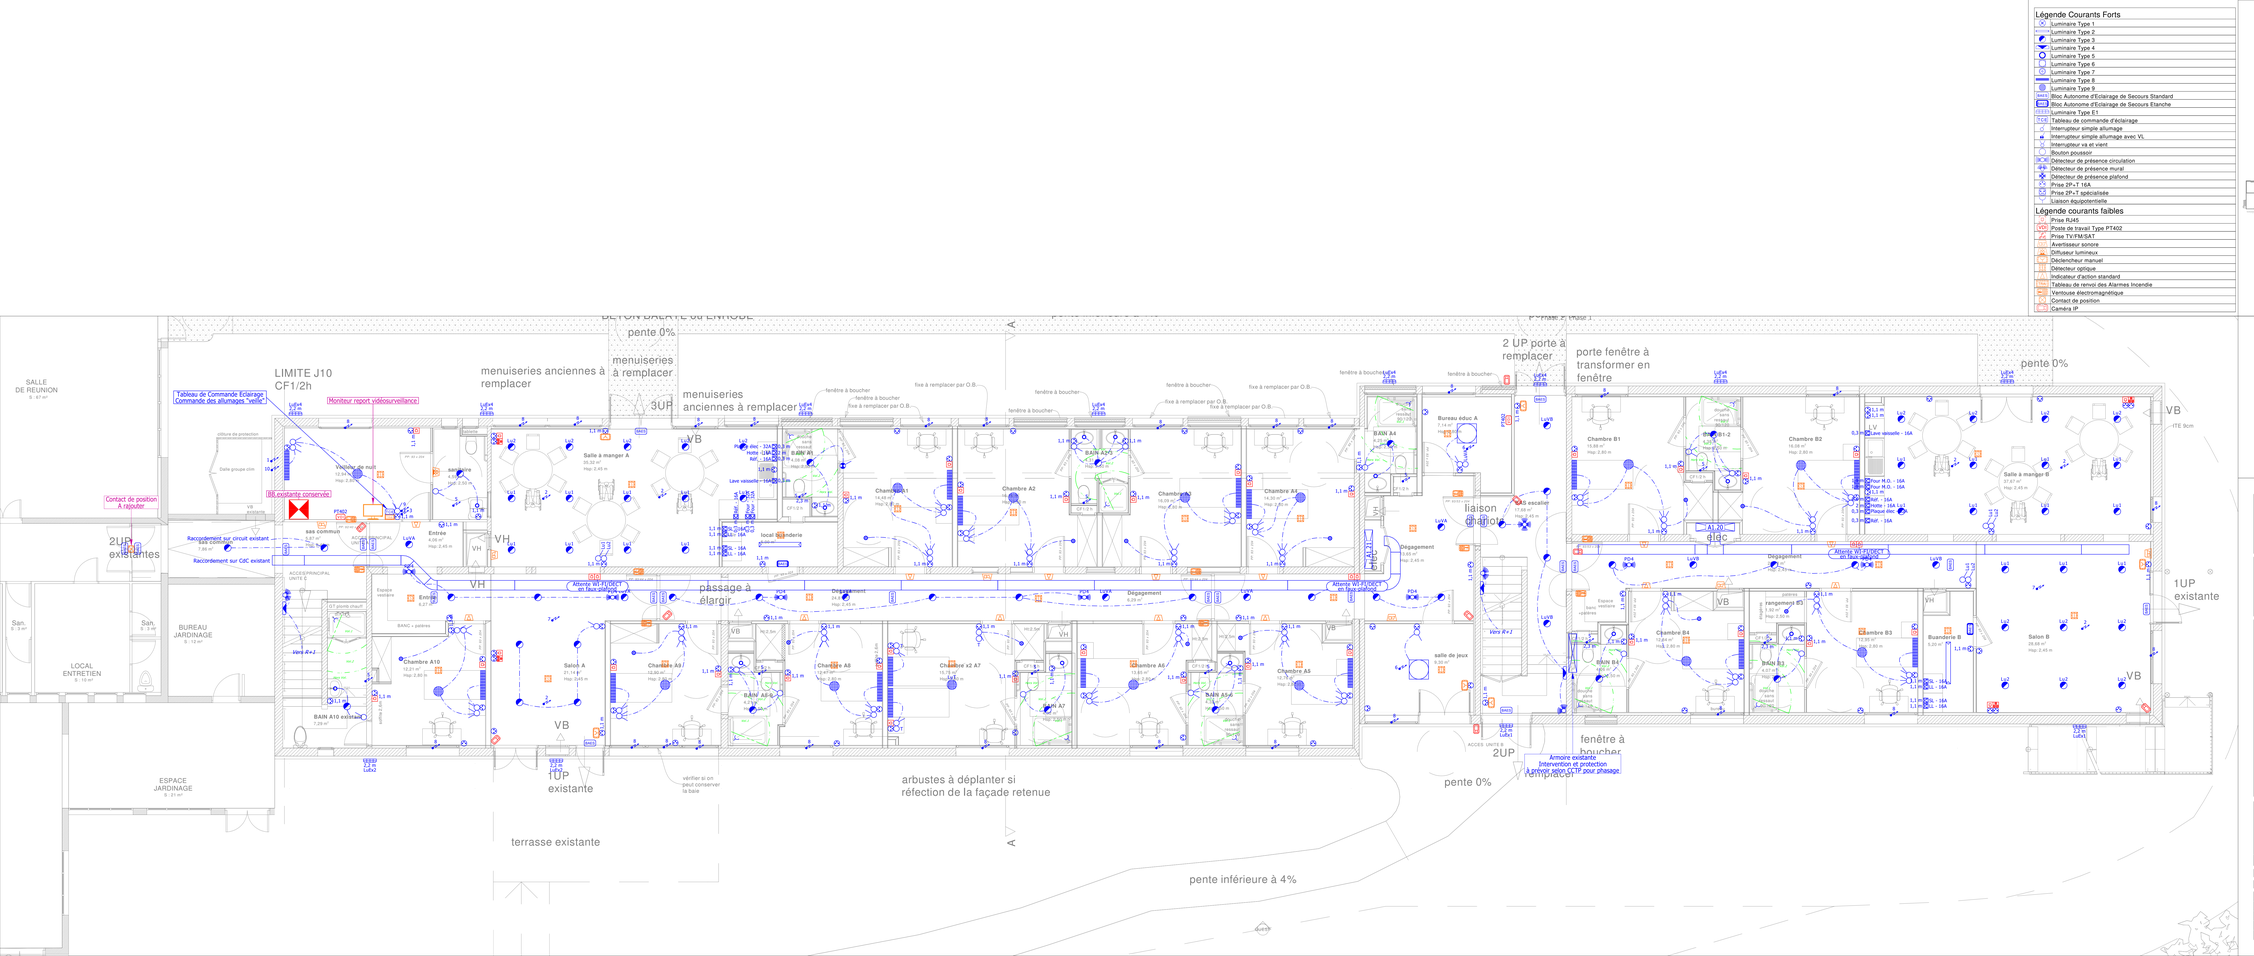

Légende Courants Forts

- Luminaire Type 1
- Luminaire Type 2
- Luminaire Type 3
- Luminaire Type 4
- Luminaire Type 5
- Luminaire Type 6
- Luminaire Type 7
- Luminaire Type 8
- Luminaire Type 9
- Bloc Autonome d'Eclairage de Secours Standard
- Bloc Autonome d'Eclairage de Secours Etanche
- Luminaire Type E1
- Tableau de commande d'éclairage
- Interrupteur simple allumage
- Interrupteur simple allumage avec VL
- Interrupteur va et vient
- Bouton poussoir
- Détecteur de présence circulation
- Détecteur de présence mural
- Détecteur de présence plafond
- Prise 2P+T 16A
- Prise 2P+T spécialisée
- Liaison équipotentielle

Légende courants faibles

- Prise RJ45
- Poste de travail Type PT402
- Prise TV/FM/SAT
- Avertisseur sonore
- Diffuseur lumineux
- Déclencheur manuel
- Détecteur optique
- Indicateur d'action standard
- Tableau de renvoi des Alarmes Incendie
- Ventouse électromagnétique
- Contact de position
- Caméra IP

Plan de repérage

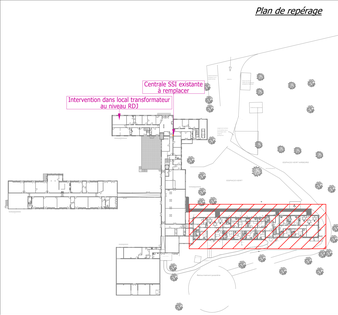

Légende Alimentations Spécialisées

1 µ "Alimentation unité extérieure de clim. en 4x6mm²+T (option)
2 µ "Alimentation unité intérieure de clim. en 3x2,5mm²+T
3 µ "Alimentation télécommande centralisée chauffage en 3x1,5mm²+T (option)
4 µ "Alimentation extracteur de ventilation en CR1 2x2,5mm²+T en combles
5 µ "Alimentation bouche ventilation SDB chambre en 3x2,5mm²+T
6 µ "Alimentation détecteur de présence ventilation en 2x1,5mm²+T
7 µ "Alimentation registre CO² en 2x2,5mm²+T
8 µ "Alimentation store, BSO ou volet roulant en 2x2,5mm²+T
9 µ "Alimentation alarme technique ventilation en 2x2,5mm²+T
10 µ "Alimentation cordon autorégulant en 2x2,5mm²+T
11 µ "Alimentation clapet coupe feu en CR1 2x2,5mm²+T
12 µ "Alimentation tourelle de désenfumage en CR1 3x2,5mm²

NOTA IMPORTANT :

Toutes les positions des équipements devront obligatoirement être validées par le maître d'ouvrage et l'architecte en début de chantier.

Il appartient au titulaire du présent lot de faire confirmer aux différentes entreprises l'ensemble des implantations et caractéristiques des alimentations dès le début du chantier (section, position, caractéristique disjoncteur...). Dans le cas où les alimentations ne correspondraient pas aux besoins réels, l'entreprise devra le remplacement de l'ensemble des matériels à ses frais.

MAITRE D'OUVRAGE
ADSEA DU CANTAL
2, Rue de la Fromental
15000 AURILLAC

OPERATION
RESTRUCTURATION DE L'HEBERGEMENT DE L'IME DE MAURIAC
IME Les Escloses - SESSAD Pays de Mauriac
Crouzit Haut - 15200 MAURIAC

ARCHITECTE
métafore
METAFORE - 24, Rue Paul Doumer - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.64.12.24 - Email : metafore@orange.fr

BUREAU D'ETUDES TCE
IGETEC
IGETEC - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
TEL.04-71.63.86.26 - Email : accueil@igetec.fr

VUE EN PLAN
ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
Niveau RDC

Echelle : 1:50ème — **EL 1-2**

APS	APD	PRO	ACT	EXE	DET	AOR
G221	INTERVENANTS		F.G. / S.B.		SEPTEMBRE 2024	

MODIFICATIONS